
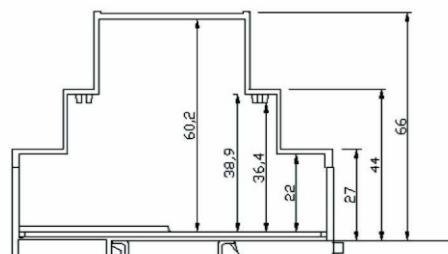


# CENTRALINA PER LA GESTIONE DELLE RETI RS23 SC10

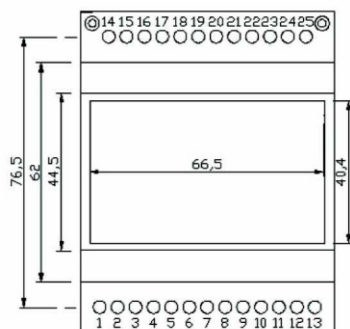

BARRA DIN

- CONTROLLA FINO A 20 LETTORI

- MODALITA' TEST PER BYPASS PC TRAMITE MICROINTERRUTTORE

- LED PER IL CONTROLLO DELLO STATO



LINK Telecomunicazioni s.r.l.  
Via Siria, 98 - 58100 - Grosseto  
Tel. e Fax 0564495048  
www.linksrl.com - info@linksrl.com



Nella Confezione

Centralina SC10



Connettore Seriale PCRS23



Programma di Test e  
Configurazione SC10

Manuale




**DR12-15-12 (Opzionale)**  
**Alimentatore Stabilizzato**  
**Ingresso 100-240Vc.a. 50/60Hz**  
**Uscita 12Vc.c. 1,25A .**

# COLLEGAMENTI




ON - TENSIONE  
PRESENTE

BUSY - ELABORAZIONE

POLLING - CONTROLLO

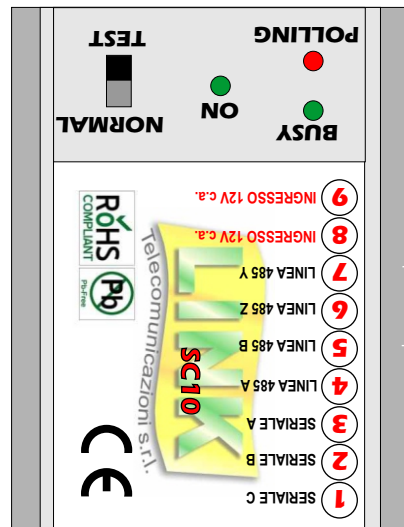

MD/PT

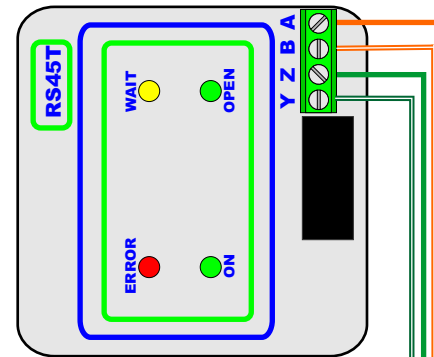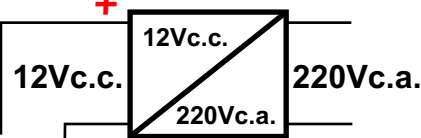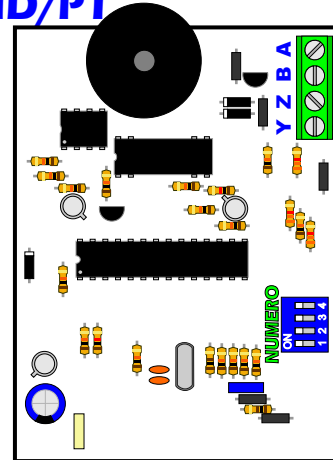

INTERFACCIA DI  
TERMINAZIONE

**MODALITA'**

NORMAL - FUNZIONAMENTO  
NORMALE

TEST - FUNZIONAMENTO  
SENZA PC

**INTERFACCIA DI  
TERMINAZIONE**

La Rete 422 necessita di essere  
terminata. Nel punto più distante  
della rete, rispetto all'SC10, deve  
essere montata un **INTERFACCIA DI  
TERMINAZIONE**

**Collegamenti Rete 422**

- Y - Bianco Verde
- Z - Verde
- B - Bianco Arancio
- A - Arancio

**YZBA** - Rete 422, Usare come  
Minimo Cavo UTP CAT5

PC

